



MANUEL D'INFORMATION SUR LA PROPRETÉ DES FLUIDES

Guide d'analyses et comparaisons de membranes



SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Introduction | 2 |
| Informations générales | 4 |
| Mesure de la taille des particules | 4 |
| Différence entre les normes NAS 1638 et AS4059E | 4 |
| Comptage des particules les plus petites | 4 |
| Comptage des particules les plus grandes et fibres | 4 |
| Détermination d'un résultat selon la norme AS4059E, utilisant le comptage différentiel | 4 |
| Détermination d'un résultat selon la norme AS4059E, utilisant le cumulatif comptage | 5 |
| Attribution d'une classe sur chacun des canaux de mesure | 5 |
| Détermination d'un résultat selon la norme AS4059F, utilisant le comptage différentiel | 5 |
| Détermination d'un résultat selon la norme AS4059F, utilisant le cumulatif comptage | 5 |
| Méthodes de prélèvement | 6 |
| Normes de présentation des résultats | 8 |
| Classes de propreté selon NAS 1638 | 8 |
| ISO 4405 Analyse gravimétrique | 8 |
| Classes de propreté selon ISO 4406 | 9 |
| SAE AS4059E Classes de pollution pour les fluides hydrauliques (SAE Norme Aérospatiale) | 10 |
| SAE AS4059F Classes de pollution pour les fluides hydrauliques (SAE Norme Aérospatiale) | 11 |
| Tailles des particules | 12 |
| ISO 4407 Comptage cumulatif des particules | 12 |
| Photographies comparatives | 13 |
| Classes de propreté recommandées | 16 |
| Objectifs de classe de propreté dans les systèmes hydrauliques | 17 |
| Comparaison des classes de propreté | 17 |
| Rapport Beta des éléments filtrants | 18 |
| Nombre de Reynolds | 19 |
| Information technique | 19 |
| Informations concernant le rinçage de tuyauteries ayant différents diamètres | 19 |
| Echelle de viscosité | 20 |
| L'eau dans les fluides hydraulique et de lubrification | 21 |
| Teneur en eau | 21 |
| Niveaux de saturation | 21 |
| Absorbeur d'eau | 22 |
| Évaluation de la pression différentielle en fonction du débit | 23 |
| Dimensionnement d'un filtre | 24 |
| Laboratoire R&D | 25 |



UNE GAMME COMPLETE
DE FILTRES HYDRAULIQUES
ET D'ACCESSOIRES



...because contamination costs!

70% à 80% des pannes sur les systèmes hydrauliques et plus de 45% des ruptures de roulements, sont directement liés à la présence de polluants dans le fluide hydraulique



Dans les systèmes hydraulique, la puissance est transmise et contrôlée par un fluide sous pression dans un circuit fermé. Le fluide est à la fois un lubrifiant et un moyen de transmission d'énergie.

La présence de particules solides interfère avec la capacité de lubrification du fluide hydraulique et provoque l'usure des composants. La pollution solide dans le fluide a une incidence directe sur les performances et la fiabilité du système. **Il est donc nécessaire de maintenir le nombre de particules solides à un niveau jugé approprié pour le système concerné.**

Une détermination quantitative de la contamination particulaire nécessite d'appliquer une certaine rigueur dans l'obtention de l'échantillon et dans la manière d'effectuer la mesure.

Les **Compteurs Automatiques de Particules (CAP) - MP Filtri**, fonctionnent suivant le principe d'extinction d'un champ lumineux, méthode reconnue pour déterminer le niveau de propreté d'un fluide. La précision des mesures sera liée aux méthodes et procédés utilisés pour obtenir ces données.

La norme NAS 1638 a été développée pour quantifier le nombre de particules, selon leurs tailles, pour des analyses effectuées à l'aide de microscopes optiques. Les particules étaient alors comptées et classées suivant leur dimension la plus longue, selon la méthode ARP598. Avec l'apparition des Compteurs Automatiques de Particules (CAP), la méthode d'analyse est devenue beaucoup plus rapide. Les CAP ne mesurent pas la longueur des particules, mais leur surface projetée. Une méthode d'étalonnage des CAP a été définie, afin d'obtenir des résultats semblables, sur un échantillon identique, en comparaison avec la méthode ARP598. De nos jours, l'utilisation des CAP est devenue la méthode principale pour quantifier la pollution solide dans un fluide. Les dimensions des particules comptées, sont directement liées aux surfaces projetées correspondantes. Toutefois, les résultats obtenus à l'aide d'un microscope optique peuvent légèrement varier des résultats donnés par un CAP, du fait d'une méthode d'analyse différente. **Depuis, la norme NAS 1638 a été révisée, spécifiant qu'elle n'est plus valable pour les nouvelles générations de matériel et que celle-ci ne s'applique pas avec l'utilisation des CAP.**

MESURE DE LA TAILLE DES PARTICULES

Il existe différentes méthodes et appareils, basés sur des principes de fonctionnement différents, pour déterminer la distribution des tailles de particules dans un échantillon de fluide. Le nombre de particules comptées, suivant des tailles définies de particules, déterminent cette distribution. De ce fait, une même particule analysée aura des diamètres projetés différents suivant la méthode de comptage utilisée.

La figure 1 montre une particule analysée suivant la méthode au microscope, en comparaison avec la méthode utilisant un Compteur Automatique de Particules, étalonné suivant la norme ISO 11171.

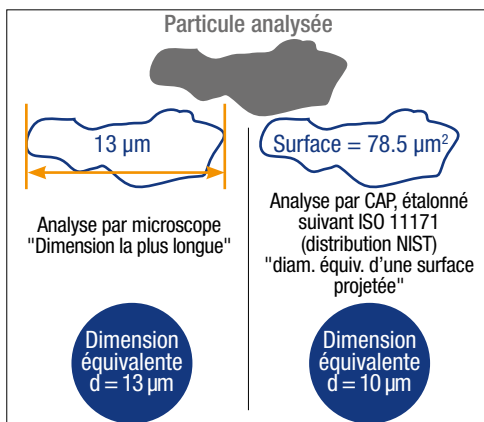


Figure 1

DIFFÉRENCE ENTRE LES NORMES NAS 1638 ET AS4059E

La norme AS4059-E a été développée pour succéder à la NAS 1638. La table 1 remplace directement la NAS 1638, avec un comptage différentiel et suivant la distribution de tailles de particules ISO. La table 2, qui remplace la précédente version AS4059-D, est basée sur un comptage cumulatif, également suivant la distribution de tailles de particules ISO.

COMPTAGE DES PARTICULES LES PLUS PETITES

La norme AS4059-E permet le comptage et l'analyse de particules plus petites que le permettait la norme NAS 1638.

COMPTAGE DES PARTICULES LES PLUS GRANDES ET FIBRES

Dans certains prélèvements, il a été constaté que beaucoup de particules d'une taille supérieure à 100 µm, sont en fait des fibres. Les CAP, se basant sur la méthode de comptage suivant une surface projetée (et non la dimension la plus longue), ne font pas la différence entre les fibres et les particules. De ce fait, une fibre sera comptée avec une taille beaucoup plus faible que sa longueur réelle. Les fibres ne sont normalement pas présente dans un échantillon d'huile (le système hydraulique ne génère pas ce type de polluant). Ces fibres proviennent alors sûrement de l'environnement extérieur, selon la rigueur appliquée par l'opérateur lors de prise de l'échantillon et la manipulation de celui-ci.

DÉTERMINATION D'UN RÉSULTAT SELON LA NORME AS4059E, UTILISANT LE COMPTAGE DIFFÉRENTIEL

Cette méthode s'applique pour ceux qui utilisaient la norme NAS 1638 et qui souhaitent conserver un résultat avec un format identique. La table 1 (page 10) est basée sur un comptage différentiel et propose un résultat allant de la classe 00 à 12. Lors de l'analyse, une classe est attribuée pour chaque canal de mesure (plage de tailles de particules). Le résultat définitif correspondra à la classe la plus élevée identifiée sur l'un des canaux de mesure.

NOTE Les classes et nombres de particules qui définissent les limites de la norme AS4059-E Table 1 sont identiques à la norme NAS 1638. Le comptage peut être effectué à l'aide d'une CAP, étalonné suivant la méthode ISO 11171 ou ISO 4402: 1991). Il est également possible d'utiliser un microscope optique ou à balayage électronique. Les résultats obtenus seront alors à rapporter suivant la distribution des tailles de particules présentés sur la Table 1.

DÉTERMINATION D'UN RÉSULTAT SELON LA NORME AS4059E, UTILISANT LE CUMULATIF COMPTAGE

Cette méthode s'applique pour ceux qui utilisaient la précédente révision de la norme AS4059 et/ou une méthode de comptage cumulative. Dans ce cas, la Table 2 (page 11) doit être utilisée. Le résultat obtenu peut être interprété selon les façons suivantes:

- Baser le résultat suivant la classe la plus élevée identifiée sur l'un des canaux de mesure.
- Nombre total de particules supérieures à une taille définie.
- Attribuer une classe sur chacun des canaux de mesure.

ATTRIBUTION D'UNE CLASSE SUR CHACUN DES CANAUX DE MESURE

Les CAP peuvent compter le nombre de particules suivant différents canaux de mesure. Dans la plupart des cas, une classe précise est souvent souhaitée pour chaque canal de mesure (plage de tailles de particules). On aura donc une classe attribuée sur chaque canal, de A à F (*). Voici un exemple:

7B/6C/5D Le code ci-dessus est une représentation alphanumérique des données suivantes:

- Les nombres représentent les classes de pollution.
- Les lettres représentent les canaux de mesure.

De ce fait, ceci indique que le nombre de particules comptées, dans les canaux de mesure respectifs, n'excèdent pas les valeurs suivantes:

Taille « B » (>6 µm): 38.924 particules (maximum) pour 100ml.

Taille « C » (>14 µm): 3.462 particules (maximum) pour 100ml.

Taille « D » (>21 µm): 306 particules (maximum) pour 100ml.

(*) Pour plus de détails, se référer à la Table 2 complète

DÉTERMINATION D'UN RÉSULTAT SELON LA NORME AS4059F, UTILISANT LE COMPTAGE DIFFÉRENTIEL

Cette méthode s'applique pour ceux qui utilisaient la norme NAS 1638 et qui souhaitent conserver un résultat avec un format identique. La table 1 (page 12) est basée sur un comptage différentiel et propose un résultat allant de la classe 00 à 12. Lors de l'analyse, une classe est attribuée pour chaque canal de mesure (plage de tailles de particules). Le résultat définitif correspondra à la classe la plus élevée identifiée sur l'un des canaux de mesure.

NOTE Les classes et nombres de particules qui définissent les limites de la norme AS4059-E Table 1 sont identiques à la norme NAS 1638. Le comptage peut être effectué à l'aide d'une CAP, étalonné suivant la méthode ISO 11171 ou ISO 4402: 1991). Il est également possible d'utiliser un microscope optique ou à balayage électronique. Les résultats obtenus seront alors à rapporter suivant la distribution des tailles de particules présentés sur la Table 1.

DÉTERMINATION D'UN RÉSULTAT SELON LA NORME AS4059F, UTILISANT LE CUMULATIF COMPTAGE

Cette méthode s'applique pour ceux qui utilisaient la précédente révision de la norme AS4059 et/ou une méthode de comptage cumulative. Dans ce cas, la Table 2 (page 13) doit être utilisée. Le résultat obtenu peut être interprété selon les façons suivantes:

- Baser le résultat suivant la classe la plus élevée identifiée sur l'un des canaux de mesure.
- Nombre total de particules supérieures à une taille définie.
- Attribuer une classe sur chacun des canaux de mesure.

Les méthodes de prélèvement d'échantillons sont définies selon la norme ISO 4021. Prélèvement des échantillons de fluide dans les circuits en fonctionnement. Les flacons de prélèvement doivent être dépollués selon la norme DIN 1505884. La vérification de la propreté du flacon utilisé doit être faite suivant la norme ISO 3722.

PRIVILÉGIER MÉTHODES

MÉTHODE 1

Utilisation d'une valve de prélèvement avec siège PTFE

- Installer la valve sur une ligne pression ou retour (en circuit fermé) sur un point approprié du circuit, avec débit et turbulences constants
- Faire fonctionner la machine au moins 30 minutes avant d'effectuer le prélèvement
- Nettoyer l'extérieur de la valve
- Ouvrir la valve jusqu'à obtenir un débit suffisant et laisser au moins 1 litre de fluide s'écouler afin d'effectuer le rinçage de la valve. **Ne pas fermer la valve après le rinçage**

MÉTHODE 2

Utilisation d'une valve sans spécification particulière

- Installer la valve sur une ligne retour ou sur un point approprié du circuit, avec débit constant et une pression n'excédant pas 14 bar
- Faire fonctionner la machine au moins 30 minutes avant d'effectuer le prélèvement
- Rincer la valve en laissant passer 45 litres de fluide s'écoulant en retour vers le réservoir
- Débrancher la ligne de retour vers le réservoir en laissant la valve ouverte et le fluide s'écouler

- ● Retirer le couvercle du flacon de prélèvement certifié propre. Le conserver dans la main, partie intérieure vers le bas
- ● Placer le flacon sous la valve. Remplir jusqu'au goulot. Remettre le couvercle et essuyer l'extérieur du flacon si nécessaire
- ● Fermer la valve de prélèvement
- ● Identifier l'échantillon avec une étiquette, Noter les informations utiles. (Ex: Type d'huile, heures de fonctionnement, etc...)

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS SUR LES SYSTÈMES HYDRAULIQUES, À L'AIDE DE FLACONS PRÉVUS À CET EFFET

RÉSERVOIR AVEC POMPE À VIDE

MÉTHODE 3

A utiliser si les méthodes 1 et 2 ne sont pas réalisables

- Faire fonctionner la machine au moins 1 heure avant d'effectuer le prélèvement
- Nettoyer le réservoir dans les environs du point d'entrée de prélèvement
- Visser un flacon sur le dispositif de prélèvement (pompe à vide)
- Avec précautions, insérer le flexible de prélèvement dans le réservoir, au milieu du niveau. Prendre garde à ne pas entrer en contact avec les parois du réservoir.
- Extraire du fluide à l'aide de la pompe à vide, jusqu'à remplir le flacon à 75%
- Retirer le flacon de la pompe à vide et rebuter le fluide
- **Répéter les 3 dernières opérations, 3 fois de suite pour effectuer le rinçage**
- Prendre un flacon certifié propre et le visser sur la pompe. Prendre l'échantillon
- Identifier l'échantillon avec une étiquette, Noter les informations utiles

FLACON IMMERGÉ

MÉTHODE 4

Méthode la plus défavorable Risque de contamination externe

- Faire fonctionner la machine au moins 1 heure avant d'effectuer le prélèvement.
- Nettoyer le réservoir dans les environs du point par lequel le flacon sera immergé dans le fluide.
- Nettoyer l'extérieur d'un flacon de prélèvement certifié propre, à l'aide d'un solvant approprié.
- Retirer le couvercle. Plonger le flacon dans le réservoir. Remettre le couvercle et essuyer l'extérieur du flacon.
- Refermer le point d'entrée du réservoir ayant servi pour le prélèvement.
- Identifier l'échantillon avec une étiquette, Noter les informations utiles.
Ex: Type d'huile, heures de fonctionnement, etc...

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DANGERS SONT ÉVALUÉS ET QUE LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES SONT PRISES PENDANT LE PROCESSUS D'ÉCHANTILLONNAGE.

L'ÉLIMINATION DES ÉCHANTILLONS DE FLUIDE DOIT ÊTRE FAITE CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR (COSHH).



NORME NAS 1638

CLASSES DE PROPRETÉ

La norme NAS 1638 a été développée en 1964 afin de définir le taux de pollution contenue dans les composants aéronautiques. L'utilisation de cette norme s'est étendue aux systèmes hydrauliques industriels, pour la simple raison qu'il n'existait alors aucune autre norme à cette époque.

Cette norme définit le nombre maximal de particules, contenues dans 100 ml de fluide, selon différentes tailles de mesure. Il s'agit alors d'un comptage différentiel, en opposition avec la norme ISO 4406 qui est basée sur un comptage cumulatif.

La norme ne définit pas précisément comment évaluer le taux global de pollution suivant toutes les tailles de particules. De ce fait, il est établi que le code final correspondra au plus élevé mesuré sur l'un des canaux de mesure. Cette convention est appliquée sur l'ensemble de la gamme des compteurs MP FILTRI.

Classes selon la norme NAS 1638 (Janvier 1964) :

Les classes sont échelonnées du code 00 au code 12. Ces classes indiquent un nombre maximal de particules contenues dans 100 ml de fluide, basées sur un comptage différentiel et selon différentes plages de mesure.

Canaux de mesure (en microns)

| Nombre maximum de particules pour 100 ml de fluide | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|----------|-------|
| Classes | 5 - 15 | 15 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | >100 |
| 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
| 1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 1 000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
| 3 | 2 000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
| 4 | 4 000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
| 5 | 8 000 | 1 425 | 253 | 45 | 8 |
| 6 | 16 000 | 2 850 | 506 | 90 | 16 |
| 7 | 32 000 | 5 700 | 1 012 | 180 | 32 |
| 8 | 64 000 | 11 400 | 2 025 | 360 | 64 |
| 9 | 128 000 | 22 800 | 4 050 | 720 | 128 |
| 10 | 256 000 | 45 600 | 8 100 | 1 440 | 256 |
| 11 | 512 000 | 91 200 | 16 200 | 2 880 | 512 |
| 12 | 1 024 000 | 182 400 | 32 400 | 5 760 | 1 024 |

5 - 15 µm = 42 000 particules

15 - 25 µm = 2 200 particules

25 - 50 µm = 150 particules

50 - 100 µm = 18 particules

> 100 µm = 3 particules

Classes NAS 8

ISO 4405


ANALYSE GRAVIMETRIQUE

Le niveau de contamination peut être défini en vérifiant le poids des particules collectées à l'aide d'une membrane de laboratoire. Cette membrane doit être nettoyée puis séchée avec un fluide en respectant les conditions définies par les normes en vigueur.

Le volume de fluide est filtré à travers la membrane en utilisant un système d'aspiration adapté. La masse des polluants est déterminée grâce à la vérification de la masse de la membrane avant et après la filtration du fluide.



MEMBRANE
PROPRE



MEMBRANE
POLLUÉE

NORME ISO 4406 CLASSES DE PROPRETÉ

La norme internationale ISO 4406: 2017 est la méthode privilégiée pour quantifier le nombre de particules solides dans un échantillon de fluide.

Le résultat est basé sur une combinaison de 3 codes, issus du tableau ci-contre.

Le premier code représente le nombre de particules contenues dans 1 ml de fluide ayant une taille supérieure à $4 \mu\text{m}_{(c)}$.

Le **second code** représente le nombre de particules contenues dans 1 ml de fluide ayant une taille supérieure à $6 \mu\text{m}_{(c)}$.

Le **troisième code** représente le nombre de particules contenues dans 1 ml de fluide ayant une taille supérieure à $14 \mu\text{m}_{(c)}$.

Tableau 5
Codification selon ISO 4406

| Classes | Nombre de particules par ml | |
|---------|-----------------------------|-----------|
| | Au-delà de | Jusqu'à |
| 28 | 1 300 000 | 2 500 000 |
| 27 | 640 000 | 1 300 000 |
| 26 | 320 000 | 640 000 |
| 25 | 160 000 | 320 000 |
| 24 | 80 000 | 160 000 |
| 23 | 40 000 | 80 000 |
| 22 | 20 000 | 40 000 |
| 21 | 10 000 | 20 000 |
| 20 | 5 000 | 10 000 |
| 19 | 2 500 | 5 000 |
| 18 | 1 300 | 2 500 |
| 17 | 640 | 1 300 |
| 16 | 320 | 640 |
| 15 | 160 | 320 |
| 14 | 80 | 160 |
| 13 | 40 | 80 |
| 12 | 20 | 40 |
| 11 | 10 | 20 |
| 10 | 5 | 10 |
| 9 | 2,5 | 5 |
| 8 | 1,3 | 2,5 |
| 7 | 0,64 | 1,3 |
| 6 | 0,32 | 0,64 |
| 5 | 0,16 | 0,32 |
| 4 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | 0,04 | 0,08 |
| 2 | 0,02 | 0,04 |
| 1 | 0,01 | 0,02 |
| 0 | 0 | 0,01 |

> $4 \mu\text{m}_{(c)}$ = 350 particules


> $6 \mu\text{m}_{(c)}$ = 100 particules

> $14 \mu\text{m}_{(c)}$ = 25 particules

16 / 14 / 12

Les microscopes électroniques analysent les particules de façon différente en comparaison de celles effectuées par les CAP. Ils donneront ainsi un résultat suivant deux canaux de mesure seulement, $5 \mu\text{m}$ et $15 \mu\text{m}$. Ceci correspond aux canaux $6 \mu\text{m}_{(c)}$ et $14 \mu\text{m}_{(c)}$ donnés par les CAP.

Tableau des classes de propreté
pour un échantillon de 100 ml

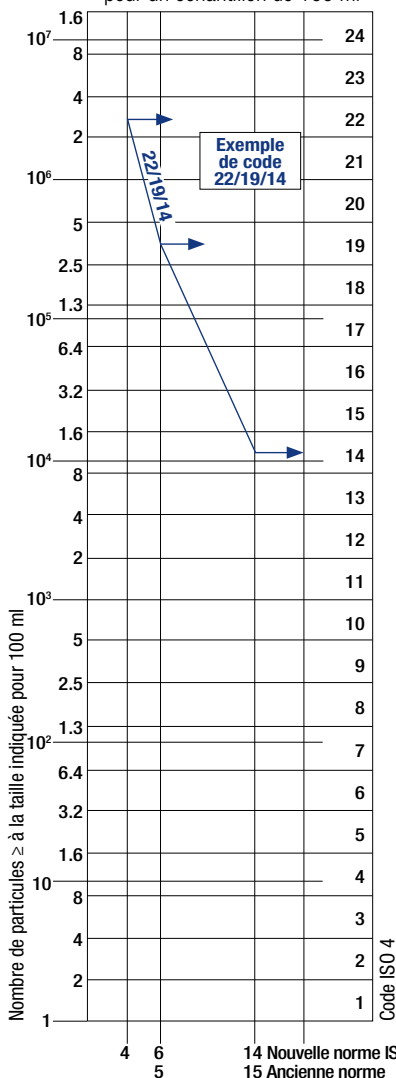

NORMES DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

NORME SAE AS4059 REV.E

CLASSES DE POLLUTION POUR LES FLUIDES HYDRAULIQUES (SAE NORME AÉROSPATIALE).

La norme Aérospatiale (AS) SAE définit le niveau de pollution solide contenue dans les fluides hydrauliques et inclus un tableau de référence permettant de définir la classe de pollution mesurée. Les tableaux 1 et 2 offrent respectivement un comptage différentiel et cumulatif, obtenus à partir d'un compteur automatique de particules, comme le LPA3.

Classes de pollution suivant un comptage différentiel.

Tableau 1

| Classes | Dimension des particules Limite maximale de particules pour 100 ml | | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 6÷14 µm _(c) | 14÷21 µm _(c) | 21÷38 µm _(c) | 38÷70 µm _(c) | >70 µm _(c) |
| 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
| 1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 1 000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
| 3 | 2 000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
| 4 | 4 000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
| 5 | 8 000 | 1 425 | 253 | 45 | 8 |
| 6 | 16 000 | 2 850 | 506 | 90 | 16 |
| 7 | 32 000 | 5 700 | 1 012 | 180 | 32 |
| 8 | 64 000 | 11 400 | 2 025 | 360 | 64 |
| 9 | 128 000 | 22 800 | 4 050 | 720 | 128 |
| 10 | 256 000 | 45 600 | 8 100 | 1 440 | 256 |
| 11 | 512 000 | 91 200 | 16 200 | 2 880 | 512 |
| 12 | 1 024 000 | 182 400 | 32 400 | 5 760 | 1 024 |

| |
|--|
| 6÷14 µm _(c) = 15 000 particules |
| 14÷21 µm _(c) = 2 200 particules |
| 21÷38 µm _(c) = 200 particules |
| 38÷70 µm _(c) = 35 particules |
| > 70 µm _(c) = 3 particules |
| SAE AS4059 REV E Classes 6 |

Classes de pollution suivant un comptage cumulatif

Tableau 2

| Classes | Dimension des particules Limite maximale de particules pour 100 ml | | | | | |
|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | >4 µm _(c) | >6 µm _(c) | >14 µm _(c) | >21 µm _(c) | >38 µm _(c) | >70 µm _(c) |
| 000 | 195 | 76 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 00 | 390 | 152 | 27 | 5 | 1 | 0 |
| 0 | 780 | 304 | 54 | 10 | 2 | 0 |
| 1 | 1 560 | 609 | 109 | 20 | 4 | 1 |
| 2 | 3 120 | 1 217 | 217 | 39 | 7 | 1 |
| 3 | 6 250 | 2 432 | 432 | 76 | 13 | 2 |
| 4 | 12 500 | 4 864 | 864 | 152 | 26 | 4 |
| 5 | 25 000 | 9 731 | 1 731 | 306 | 53 | 8 |
| 6 | 50 000 | 19 462 | 3 462 | 612 | 106 | 16 |
| 7 | 100 000 | 38 924 | 6 924 | 1 224 | 212 | 32 |
| 8 | 200 000 | 77 849 | 13 849 | 2 449 | 424 | 64 |
| 9 | 400 000 | 155 698 | 27 698 | 4 898 | 848 | 128 |
| 10 | 800 000 | 311 396 | 55 396 | 9 796 | 1 696 | 256 |
| 11 | 1 600 000 | 622 792 | 110 792 | 19 592 | 3 392 | 512 |
| 12 | 3 200 000 | 1 245 584 | 221 584 | 39 184 | 6 784 | 1 024 |

| |
|---|
| > 4 µm _(c) = 45 000 particules |
| > 6 µm _(c) = 15 000 particules |
| > 14 µm _(c) = 1 500 particules |
| > 21 µm _(c) = 250 particules |
| > 38 µm _(c) = 15 particules |
| > 70 µm _(c) = 3 particules |
| SAE AS4059 REV F - Classes 6 |

Les informations présentes sur cette page et la suivant ne sont que des extraits de la norme SAE AS4059 REV.E, révisée en mai 2005. Pour plus de détails, se référer à la norme complète.

NORME SAE AS4059 REV.F

CLASSES DE POLLUTION POUR LES FLUIDES HYDRAULIQUES (SAE NORME AÉROSPATIALE).

Classes de pollution suivant un comptage différentiel.

Tableau 1

| Classes | Dimension des particules | | | | | (3) |
|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| | Limite maximale de particules pour 100 ml | | | | | |
| | 5-15 μm | 15-25 μm | 25-50 μm | 50-100 μm | >100 μm | |
| | 6-14 $\mu\text{m}_{(c)}$ | 14-21 $\mu\text{m}_{(c)}$ | 21-38 $\mu\text{m}_{(c)}$ | 38-70 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >70 $\mu\text{m}_{(c)}$ | (2) |
| 00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 | |
| 0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 | |
| 1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 | |
| 2 | 1 000 | 178 | 32 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 000 | 356 | 63 | 11 | 2 | |
| 4 | 4 000 | 712 | 126 | 22 | 4 | |
| 5 | 8 000 | 1 425 | 253 | 45 | 8 | |
| 6 | 16 000 | 2 850 | 506 | 90 | 16 | |
| 7 | 32 000 | 5 700 | 1 012 | 180 | 32 | |
| 8 | 64 000 | 11 400 | 2 025 | 360 | 64 | |
| 9 | 128 000 | 22 800 | 4 050 | 720 | 128 | |
| 10 | 256 000 | 45 600 | 8 100 | 1 440 | 256 | |
| 11 | 512 000 | 91 200 | 16 200 | 2 880 | 512 | |
| 12 | 1 024 000 | 182 400 | 32 400 | 5 760 | 1 024 | |

6 - 14 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 15 000 particules

14 - 21 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 2 200 particules

21 - 38 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 200 particules

38 - 70 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 35 particules

> 70 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 3 particules

SAE AS4059 REV F - Classes 6

(1) Tailles des particules, comptage au microscope basé sur la dimension la plus longue selon AS598 ou ISO 4407.

(2) Tailles des particules, comptage avec compteur étalonné ISO 11171 ou microscope à balayage électronique basé sur le diamètre équivalent à la surface projetée.

(3) Les classes de propreté et les nombres limites de particules sont identiques à la NAS 1638.

Classes de pollution suivant un comptage cumulatif

Tableau 2

| Classes | Dimension des particules | | | | | | (1) |
|---------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | Limite maximale de particules pour 100 ml | | | | | | |
| | >1 μm | >5 μm | >15 μm | >25 μm | >50 μm | >100 μm | |
| | >4 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >6 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >14 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >21 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >38 $\mu\text{m}_{(c)}$ | >70 $\mu\text{m}_{(c)}$ | (2) |
| 000 | 195 | 76 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 00 | 390 | 152 | 27 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 780 | 304 | 54 | 10 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 560 | 609 | 109 | 20 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 120 | 1 217 | 217 | 39 | 7 | 1 | |
| 3 | 6 250 | 2 432 | 432 | 76 | 13 | 2 | |
| 4 | 12 500 | 4 864 | 864 | 152 | 26 | 4 | |
| 5 | 25 000 | 9 731 | 1 731 | 306 | 53 | 8 | |
| 6 | 50 000 | 19 462 | 3 462 | 612 | 106 | 16 | |
| 7 | 100 000 | 38 924 | 6 924 | 1 224 | 212 | 32 | |
| 8 | 200 000 | 77 849 | 13 849 | 2 449 | 424 | 64 | |
| 9 | 400 000 | 155 698 | 27 698 | 4 898 | 848 | 128 | |
| 10 | 800 000 | 311 396 | 55 396 | 9 796 | 1 696 | 256 | |
| 11 | 1 600 000 | 622 792 | 110 792 | 19 592 | 3 392 | 512 | |
| 12 | 3 200 000 | 1 245 584 | 221 584 | 39 184 | 6 784 | 1 024 | |

> 4 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 45 000 particules

> 6 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 15 000 particules

> 14 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 1 500 particules

> 21 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 250 particules

> 38 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 15 particules

> 70 $\mu\text{m}_{(c)}$ = 3 particules

SAE AS4059 REV F
cpc (6/6/5/5/4/2) - cpc Classes 6

(1) Tailles des particules, comptage au microscope basé sur la dimension la plus longue selon AS598 ou ISO 4407.

(2) Tailles des particules, comptage avec compteur étalonné ISO 11171 ou microscope à balayage électronique basé sur le diamètre équivalent à la surface projetée.

ISO 4407

COMPTAGE CUMULATIF DES PARTICULES

Le niveau de propreté est défini en comptant le nombre de particules collectées sur une membrane de laboratoire par unité de volume de fluide. La mesure est faite à l'aide d'un microscope. La membrane doit être nettoyée puis séchée en utilisant un fluide adapté et en respectant les conditions définies par la norme.

L'échantillon de fluide est ensuite filtré à travers la membrane en utilisant un système d'aspiration adapté.

Le niveau de propreté est déterminé en divisant la membrane selon des zones prédéfinies puis en comptant les particules grâce à un microscope de laboratoire.



CONTRÔLE ET MESURE
AU MICROSCOPE


| Matière | Taille en microns | |
|----------------------|-------------------|-------|
| | De | à |
| SABLE | 100 | 2.000 |
| CALCAIRE | 10 | 1.000 |
| NOIR DE CARBONE | 5 | 500 |
| CHEVEU HUMAIN | 40 | 150 |
| POUSSIÈRE DE CARBONE | 1 | 100 |
| POUSSIÈRE DE CIMENT | 3 | 100 |
| TALC | 5 | 60 |
| BACTÉRIE | 3 | 30 |
| PIGMENT | 0.1 | 7 |
| FUMÉE DE TABAC | 0.01 | 1 |

1 Micron* = 0.001 mm

25.4 Micron* = 0.001 inch


Dans la liste ci-dessus, les particules inférieures ou égales à 1 micron sont en constante suspension dans l'air.

100 µm




PARTICULE DE POUSSIÈRE
(Peau morte)

75 µm




CHEVEU HUMAIN

40 µm




PLUS PETITE TAILLE DE PARTICULE
VISIBLE PAR L' ŒIL HUMAIN

4 - 14 µm




TAILLES TYPQUES DES PARTICULES DANS UN SYSTEME HYDRAULIQUE

* Unité exacte = Micromètre

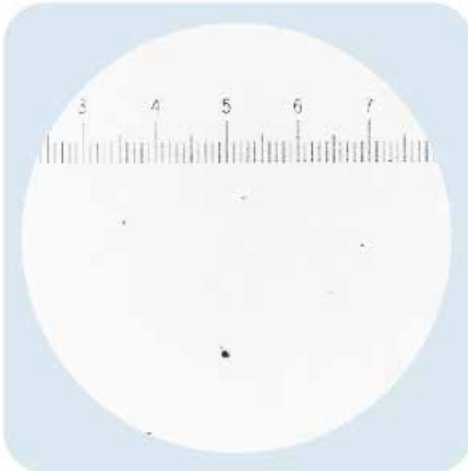


| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 14/12/9 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 3 |
| NAS 1638 | Classe 3 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 4A/3B/3C |

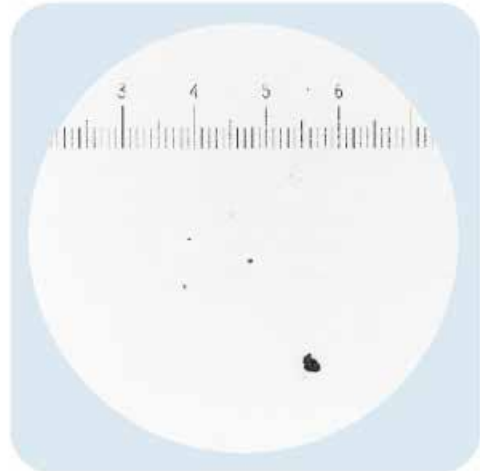


| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 15/13/10 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 4 |
| NAS 1638 | Classe 4 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 5A/4B/4C |


1 graduation = 10 µm

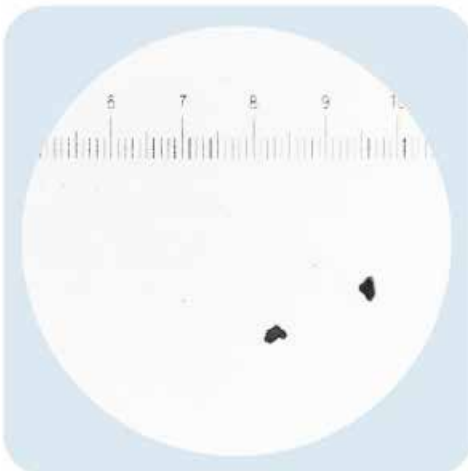


| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 16/14/11 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 5 |
| NAS 1638 | Classe 5 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 6A/5B/5C |

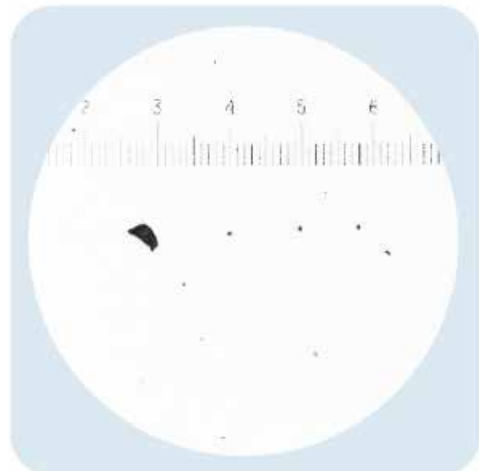

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 17/15/12 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 6 |
| NAS 1638 | Classe 6 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 7A/6B/6C |

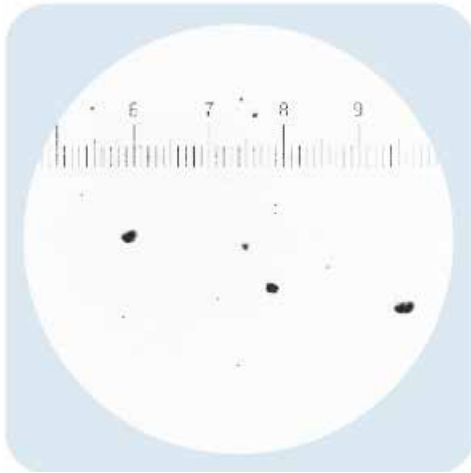

| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 18/16/13 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 7 |
| NAS 1638 | Classe 7 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 8A/7B/7C |

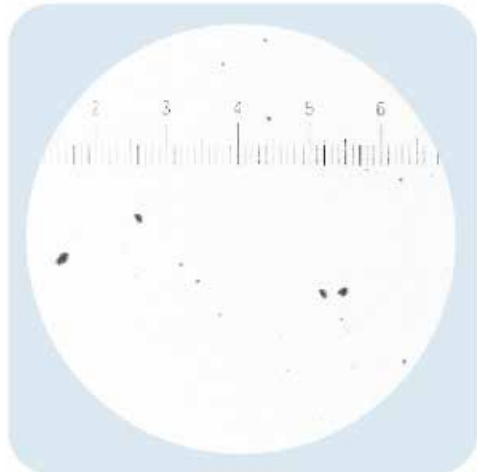


| | |
|-----------------------|-----------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 19/17/14 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 8 |
| NAS 1638 | Classe 8 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 9A/8B/8C |


1 graduation = 10 µm




| | |
|-----------------------|------------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 20/18/15 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 9 |
| NAS 1638 | Classe 9 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 10A/9B/9C |

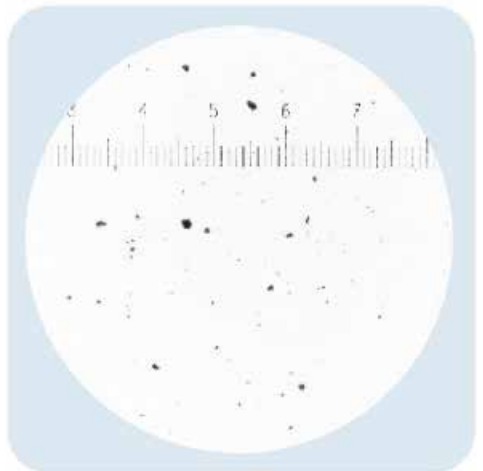

| | |
|-----------------------|--------------------|
| ISO 4406:2017 | Classe 21/19/16 |
| SAE AS4059E Tableau 1 | Classe 10 |
| NAS 1638 | Classe 10 |
| SAE AS4059E Tableau 2 | Classe 11A/10B/10C |

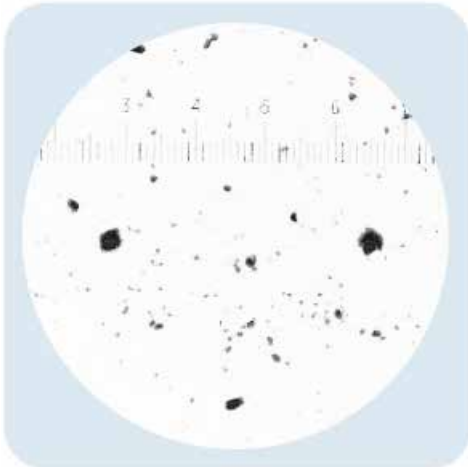


ISO 4406:2017 Classe 22/20/17
 SAE AS4059E Tableau 1 Classe 11
 NAS 1638 Classe 11
 SAE AS4059E Tableau 2 Classe 12A/11B/11C

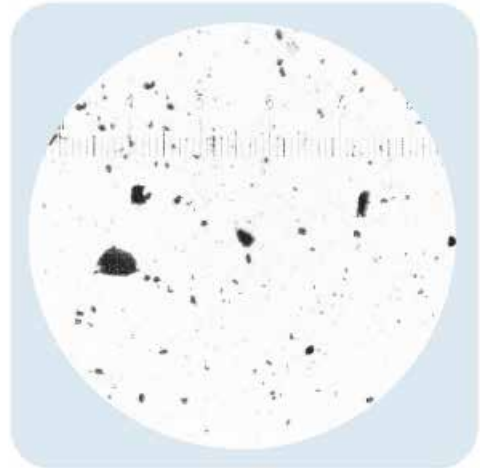


ISO 4406:2017 Classe 23/21/18
 SAE AS4059E Tableau 1 Classe 12
 NAS 1638 Classe 12
 SAE AS4059E Tableau 2 Classe 13A/12B/12C

1 graduation = 10 µm


DE CLASSES DE POLLUTION



NAS 12
ISO 23/21/18
 Classe de pollution
 typique pour une huile
 neuve, livrée en barils
 neufs certifiés de 250
 litres.



NAS 7
ISO 18/15/13
 Classe de pollution
 typique pour une huile
 neuve, livrée en mini futs
 neufs certifiés.



NAS 9
ISO 21/18/15
 Classe de pollution
 typique pour une huile
 neuve, livrée en camion-
 citerne.



NAS 6
ISO 17/15/12
 Classe de pollution
 requise pour la
 plupart des systèmes
 hydrauliques modernes.

CLASSES DE PROPRETÉ RECOMMANDÉES

RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES

La plupart des fabricants de composants connaissent les effets liés à l'augmentation de la pollution sur les performances du matériel. Ils donnent ainsi un niveau maximal de pollution admissible pour assurer le bon fonctionnement du composant. Il est établi que la durée de vie du composant sera d'autant plus élevée que le taux de pollution sera faible.

Les systèmes hydrauliques sont tous différents, en termes de pression, cycles de fonctionnement, environnement, lubrification, type de polluant, etc. De ce fait, il est presque impossible de prédire précisément la durée de vie des composants au-delà de ce qui peut être raisonnablement prévu.

En outre, sans bénéficier de matériel de recherche important et sans l'existence de tests de sensibilité aux polluants standards, **les fabricants qui publient des niveaux de pollution plus faibles que les concurrents peuvent être considérés comme ayant un produit plus sensible.**

Par conséquent, il peut y avoir des informations contradictoires lorsque l'on compare des niveaux de propreté recommandés provenant de différentes sources.

Le tableau ci-contre donne une sélection de niveaux de pollution maximum, typiquement donnés par les fabricants de composants. Ceux-ci se réfèrent à l'utilisation d'un fluide minéral ayant une viscosité adaptée. Un niveau encore plus propre peut être nécessaire si les conditions de travail sont difficiles, telles que de grandes fluctuations de fréquence en charge, températures élevées ou risques de pannes élevés.

Exemples des niveaux de propreté requis pour des pressions inférieures à 140 bar

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pompes à pistons à débit fixe | • | | | | | |
| Pompes à pistons à débit variable | | | • | | | |
| Pompes à palettes à débit fixe | | • | | | | |
| Pompe à palettes à débit variable | | | • | | | |
| Moteurs | • | | | | | |
| Vérins hydrauliques | • | | | | | |
| Servo-vérins | | | | | • | |
| Bancs d'essais | | | | | | • |
| Valves à clapet | • | | | | | |
| Distributeurs | • | | | | | |
| Valves de régulation de débit | • | | | | | |
| Valves proportionnelles | | | | • | | |
| Servo-valves | | | | | • | |
| Roulements à rouleaux | | | • | | | |
| Roulements à billes | | | | • | | |
| ISO 4406 CODE | 20/18/15 | 19/17/14 | 18/16/13 | 17/15/12 | 16/14/11 | 15/13/10 |
| Filtration recommandée $\beta_{x(c)} \geq 1.000$ | $\beta_{20(c)} > 1000$ | $\beta_{15(c)} > 1000$ | $\beta_{10(c)} > 1000$ | $\beta_{7(c)} > 1000$ | $\beta_{7(c)} > 1000$ | $\beta_{5(c)} > 1000$ |
| Codification du média filtrant MP Filtri | A25 | A16 | A10 | A06 | A06 | A03 |

OBJECTIFS DE CLASSE DE PROPRETÉ DANS LES SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Lorsqu'un utilisateur a pu mesurer le niveau de propreté d'un système hydraulique, sur une période donnée, l'acceptabilité (ou non) de ces résultats peut donc être vérifiée. Ainsi, si aucune défaillance n'est survenue, le niveau moyen mesuré peut être considéré comme point de repère. Cependant, ce niveau pourrait être modifié si les conditions d'utilisation du système changent, ou si d'autres composants sensibles sont ajoutés. Le souhait d'obtenir une fiabilité encore plus importante, peut également nécessiter l'amélioration du niveau de propreté.

Le niveau de propreté acceptable dépend principalement des trois facteurs suivants:

- La sensibilité des composants (jeux de fonctionnement).
- Les conditions d'utilisation du système (pression, débit, température, etc...)
- La fiabilité et l'espérance de vie requises.

| Classe de propreté ISO 4406 | | | Classe correspondante NAS 1638 | Finesse de filtration recommandée | Applications |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| > 4 $\mu\text{m}_{(c)}$ | > 6 $\mu\text{m}_{(c)}$ | 14 $\mu\text{m}_{(c)}$ | | $\beta_{x(c)} \geq 1.000$ | |
| 14 | 12 | 9 | 3 | 3 | Laboratoire / servo-systèmes de très haute précision |
| 17 | 15 | 11 | 6 | 3 - 6 | Robotique et servo-systèmes |
| 18 | 16 | 13 | 7 | 10 - 12 | Systèmes très sensibles Très grande fiabilité |
| 20 | 18 | 14 | 9 | 12 - 15 | Systèmes sensibles grande fiabilité |
| 21 | 19 | 16 | 10 | 15 - 25 | Systèmes standard Fiabilité modérée |
| 23 | 21 | 18 | 12 | 25 - 40 | Systèmes basse pression Fonctionnement occasionnel |

COMPARAISON DES CLASSES DE PROPRETE

Bien que la norme ISO 4406 soit largement utilisée dans l'industrie hydraulique, d'autres normes peuvent être occasionnellement requises. Une comparaison peut alors être demandée. Le tableau ci-dessous donne une comparaison très générale mais il convient de noter que bien souvent, une comparaison directe n'est pas envisageable en raison des différentes classes et tailles concernées.


| ISO 4406 | SAE AS4059 Tableau 2 | SAE AS4059 Tableau 1 | NAS 1638 |
|--|--|---|--|
| > 4 $\mu\text{m}_{(c)}$ > 6 $\mu\text{m}_{(c)}$ 14 $\mu\text{m}_{(c)}$ | > 4 $\mu\text{m}_{(c)}$ > 6 $\mu\text{m}_{(c)}$ 14 $\mu\text{m}_{(c)}$ | 4-6 6-14 14-21 21-38 38-70 >70 | 5-15 15-25 25-50 50-100 >100 |
| 23 / 21 / 18 | 13A / 12B / 12C | 12 | 12 |
| 22 / 20 / 17 | 12A / 11B / 11C | 11 | 11 |
| 21 / 19 / 16 | 11A / 10B / 10C | 10 | 10 |
| 20 / 18 / 15 | 10A / 9B / 9C | 9 | 9 |
| 19 / 17 / 14 | 9A / 8B / 8C | 8 | 8 |
| 18 / 16 / 13 | 8A / 7B / 7C | 7 | 7 |
| 17 / 15 / 12 | 7A / 6B / 6C | 6 | 6 |
| 16 / 14 / 11 | 6A / 5B / 5C | 5 | 5 |
| 15 / 13 / 10 | 5A / 4B / 4C | 4 | 4 |
| 14 / 12 / 9 | 4A / 3B / 3C | 3 | 3 |

RAPPORT BETA DES ÉLÉMENTS FILTRANTS

RAPPORT BETA

Le rapport Beta d'un élément filtrant correspond au nombre de particules d'une taille donnée, comptées en amont du filtre, que l'on divise par le nombre de particules de cette même taille (ou plus grande), comptées en aval du filtre. D'une manière générale, plus la valeur du rapport Beta est importante, plus le filtre est efficace en terme de rétention.

Rapport Beta

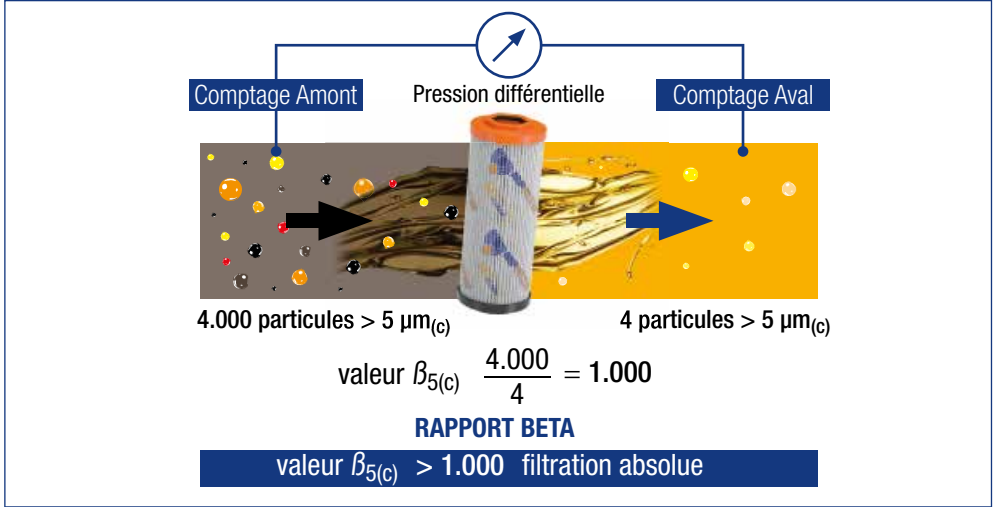


Efficacité de filtration - Rapport Beta

| Beta | 2 | 10 | 50 | 75 | 100 | 200 | 1000 | 2000 |
|------|----|----|----|------|-----|------|------|-------|
| % | 50 | 90 | 98 | 98.7 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.95 |

Comparatif finesses de filtration selon normes ISO

| MÉDIA FILTRANT MP FILTRI | ISO 4572 $\beta_{x(c)} > 200$ | ISO 16889 $\beta_{x(c)} > 1000$ |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| A03 | 3 μm | 5 μm(e) |
| A06 | 6 μm | 7 μm(e) |
| A10 | 10 μm | 10 μm(e) |
| A16 | 18 μm | 15 μm(e) |
| A25 | 25 μm | 21 μm(e) |

Finesses de filtration - Rapport Beta

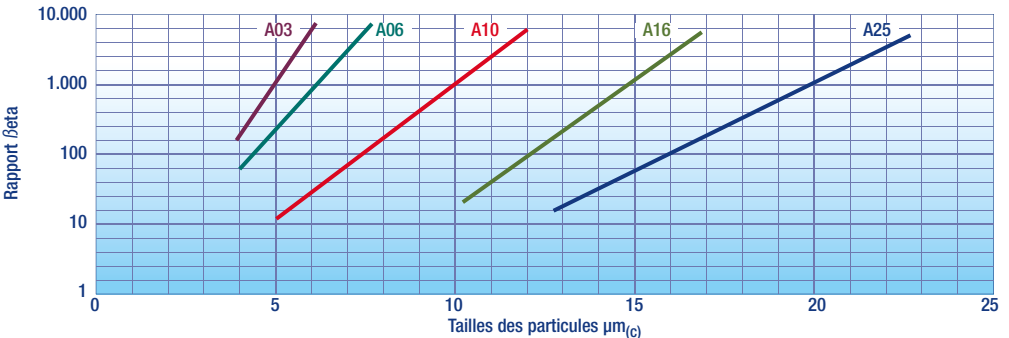

INFORMATION TECHNIQUE

Le déplacement d'un fluide (laminaire ou turbulent) est déterminé par l'évaluation du nombre de Reynolds du débit. Le nombre de Reynolds, relatif aux études d'Orsborn Reynolds, est une mesure basée sur les caractéristiques physiques du flux.

A des fins pratiques, si le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, on dit que le flux est laminaire. S'il est supérieur à 3500, le flux est alors turbulent. Un flux ayant un nombre de Reynolds compris entre 2000 et 3500 est considéré comme transitoire.

En pratique, pour les systèmes hydraulique et de lubrification, un écoulement turbulent est obtenu lorsque le nombre de Reynolds est supérieur à 4000 ($Re > 4000$).

Le nombre de Reynolds est donné par (Re) = $21220 \times \frac{Q}{di \times v}$

- Où:
- Q** = Débit volumétrique (litres / min.)
 - di** = Diamètre intérieur de tuyauterie ou diamètre équivalent à la plus grande dimension d'une section de passage donnée (mm)
 - v** = Viscosité du fluide (Cst)

INFORMATIONS CONCERNANT LE RINÇAGE DE TUYAUTERIES AYANT DIFFÉRENTS DIAMÈTRES

Une action de rinçage peut être effective uniquement si un flux turbulent est atteint.

Le tableau suivant est basé sur un fluide ayant une densité de 0.86 Kg / litre (huile minérale standard) et une viscosité de 30 cSt.

| Tuyauterie | Intérieur | | Débit pour Re = 4000 |
|------------|------------|--------|----------------------|
| | [pouces] | [mm] | [l/min] |
| 1/4" | 0.451 | 11.5 | 65 |
| 1/2" | 0.734 | 18.6 | 105 |
| 1" | 1.193 | 30.3 | 171 |
| 1 1/4" | 1.534 | 39.0 | 220 |
| 1 1/2" | 1.766 | 44.9 | 254 |
| 2" | 2.231 | 56.7 | 320 |

ECHELLE DE VISCOSITÉ


Grades standard en fonction de la température

Tableau de viscosité selon la température

Les courbes ci-dessous représentent les huiles ISO VG avec un indice de viscosité de 100.



Les huiles avec indice de viscosité <100 auront un pente accentuée.

Les huiles avec indice de viscosité >100 auront un pente réduite.

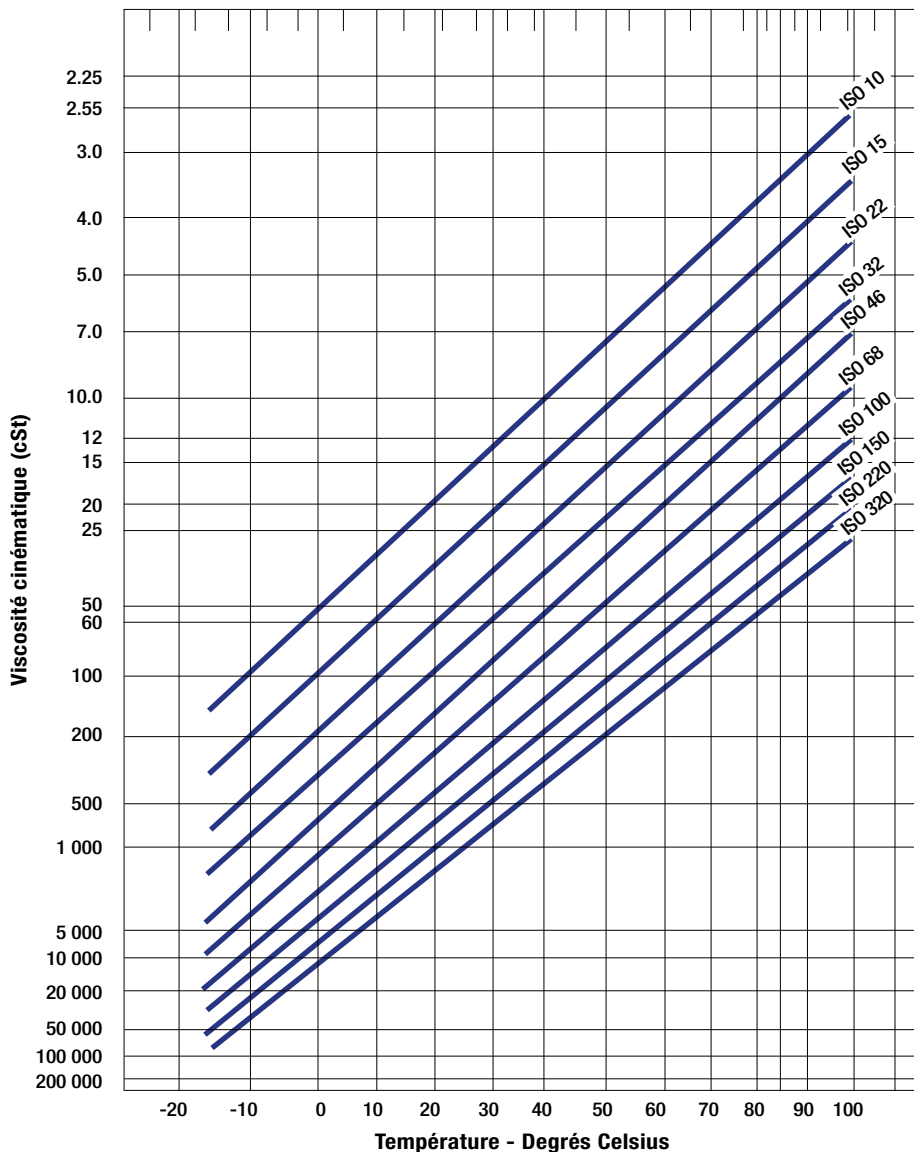

TENEUR EN EAU

Dans les huiles minérales et les fluides non-aqueux, l'eau est indésirable. L'huile minérale a généralement une teneur en eau comprise entre 50 et 300 ppm (à 40°C), ce qui est acceptable sans conséquences dommageables. A compter du moment où la teneur en eau excède environ 300 ppm l'huile devient trouble. Au-delà de ce niveau il existe un danger d'accumulation d'eau libre dans le circuit à des emplacements avec un débit faible. Ceci peut amener à des situations de corrosion et d'usure accélérée. D'une manière similaire, les fluides non inflammables ont une teneur en eau qui peut être différente des huiles minérales.

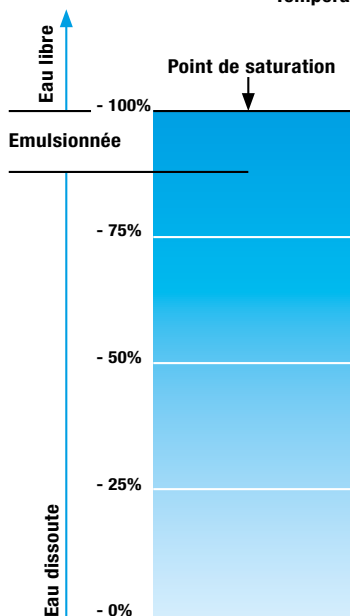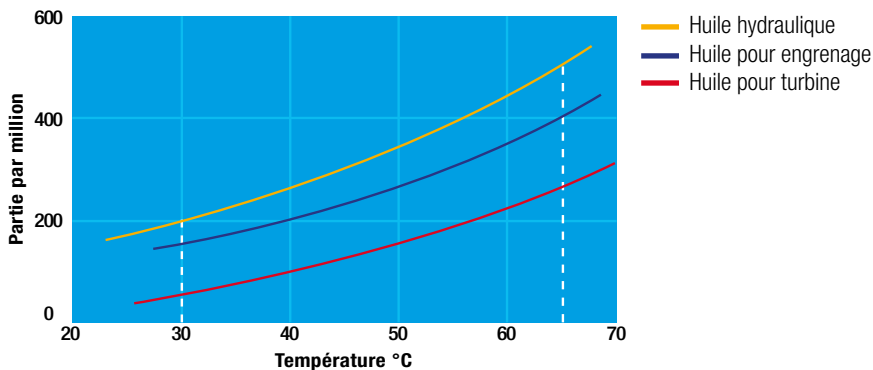

Niveaux de saturation

Sachant que les effets de l'eau libre (et émulsifiée) sont d'autant plus néfastes que ceux provoqués par l'eau dissoute, il est alors important de maintenir une teneur en eau bien en dessous du point de saturation.

Cependant, même l'eau dissoute peut créer des dommages au système et il est alors important de tout mettre en place pour garder une teneur en eau aussi faible que possible.

Il n'y a pas de valeur minimale concernant la teneur en eau.

A titre indicatif, nous recommandons une teneur en eau dissoute inférieure à 50% pour tous les systèmes.

NIVEAUX DE SATURATION TYPIQUES POUR DES HUILES NEUVES

Exemples:

Huile hydraulique à 30°C = 200 ppm = saturation à 100%

Huile hydraulique à 65°C = 500 ppm = saturation à 100%

ABSORBEUR D'EAU

La présence d'eau est permanente, pendant les phases de stockage, de transfert de maintenance.

Les éléments filtrants MP Filtri sont dotés d'un matériau absorbant qui protège les systèmes hydrauliques de la contamination en particules et en eau.

La technologie du média des éléments filtrants MP Filtri est proposée avec des microfibrilles inorganiques d'une finesse de filtration de $25\mu\text{m}$ (identifiés par la désignation WA025, fournissant une filtration absolue en particules solides de $\beta_{x(c)} = 1000$). Le matériau absorbant est fabriqué à partir de fibres absorbantes d'eau dont la taille augmente au cours du processus d'absorption.

L'eau libre est ainsi captée par le média filtrant et de ce fait totalement retirée du système (elle ne peut plus être extraite).

MÉDIA FILTRANT




Structure qui absorbe l'eau

MÉDIA POUR RÉTENTION D'EAU



Média saturé en eau

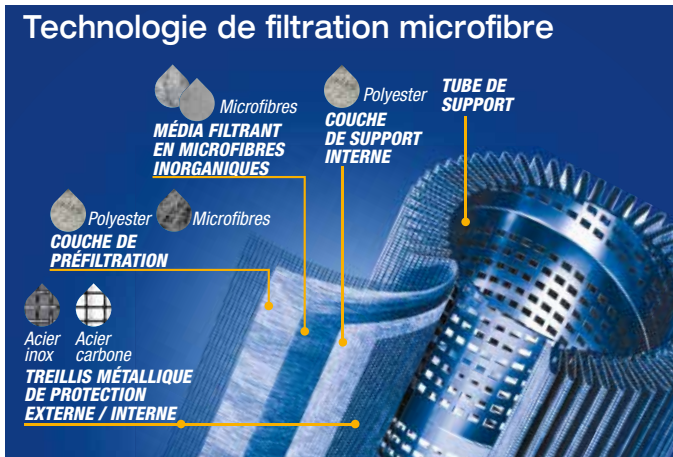


En retirant l'eau du fluide de votre système de puissance, vous vous protégez contre les problèmes suivants :

- Corrosion (dégradation métallique)
- Perte du pouvoir lubrifiant
- Accélération de l'usure par abrasion des composants hydrauliques
- Blocage des valves
- Fatigue des roulements
- Variation de viscosité (réduction des propriétés lubrifiantes)
- Dégradation des additifs et oxydation de l'huile
- Augmentation du niveau d'acidité
- Augmentation de la conductivité électrique (perte de la résistance diélectrique)
- Capacités de réponses des systèmes de contrôle ralentis/inopérants.

ÉVALUATION DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE EN FONCTION DU DÉBIT

Augmenter la pression dans un système hydraulique implique:

- Une augmentation de la compressibilité du fluide
- Une augmentation de la viscosité du fluide

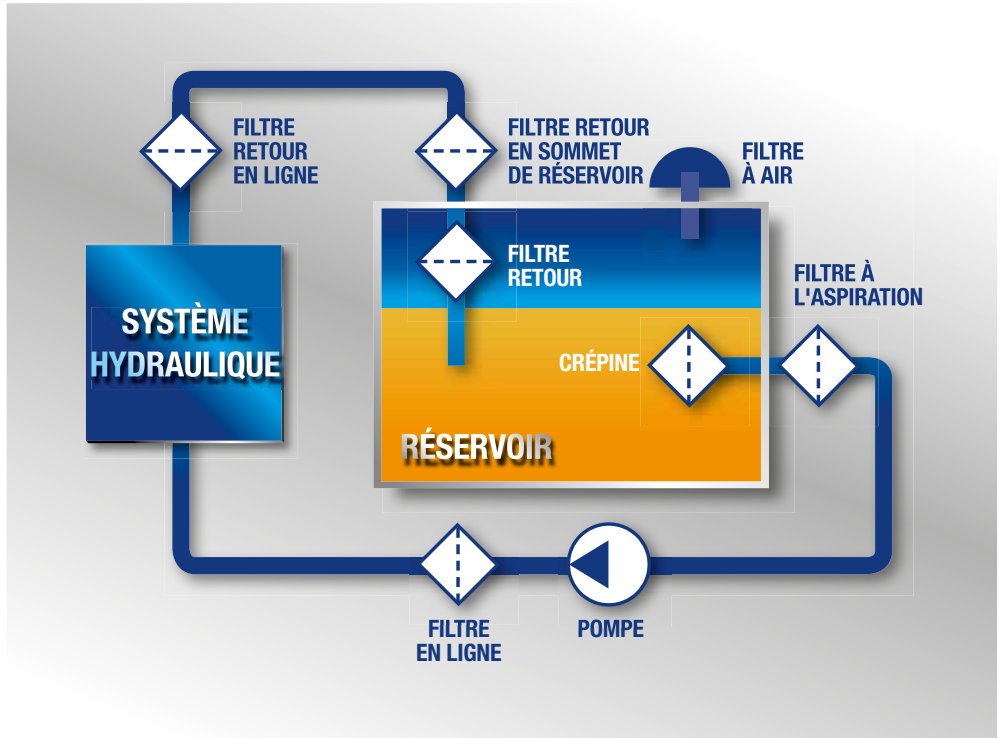

Évolution de la viscosité en fonction de la pression

| ISO VG | Pression [bar] | | | | |
|--------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | Augmentation de la viscosité | | | | |
| 32 | 35 | 38 | 46 | 54 | 66 |
| 46 | 50 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| 68 | 75 | 81 | 98 | 114 | 140 |
| 100 | 109 | 119 | 143 | 167 | 205 |
| 220 | 240 | 261 | 315 | 367 | 450 |
| 320 | 349 | 380 | 458 | 534 | 655 |

Perte de charge totale autorisée (Δp max) pour un filtre neuf

| Application | Plage [bar] |
|---|---|
| Filtres d'aspiration | 0.08 - 0.10 |
| Filtres de retour | 0.4 - 0.6 |
| Filtres de retour/ d'aspiration (*) | 0.8 - 1.0 |
| | 0.4 - 0.6 circuit retour |
| | 0.3 - 0.5 circuit de lubrification |
| Filtres basse et moyenne pression | 0.3 - 0.4 en parallèle sur système de puissance |
| | 0.1 - 0.3 en parallèle sur banc d'essais |
| | 0.4 - 0.6 circuit de gavage |
| Filtre haute pression | 0.8 - 1.5 |
| Filtres haute pression en acier inoxydable | 0.8 - 1.5 |

(*) Le débit d'aspiration ne devrait pas dépasser 30% du débit retour.

ÉVALUATION DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE EN FONCTION DU DÉBIT

DIMENSIONNEMENT D'UN FILTRE

LE DIMENSIONNEMENT CORRECT DU FILTRE DOIT ÊTRE BASÉ SUR LA PERTE DE CHARGE TOTALE DÉFINIE PAR L'APPLICATION.

À TITRE D'EXEMPLE, LA PERTE DE CHARGE TOTALE MAXIMUM AUTORISÉE PAR UN FILTRE RETOUR NEUF DOIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 0.4 - 0.6 bar.

Le calcul de la perte de charge est effectué en additionnant la valeur du corps de filtre avec la valeur de l'élément filtrant. La perte de charge Δp_c du corps de filtre est proportionnelle à la densité du fluide (kg/dm^3). La perte de charge de l'élément filtrant Δp_e est proportionnelle à la viscosité (mm^2/s), le facteur de correction Y doit être utilisé en cas de viscosité d'huile différente de $30 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cSt).

Données de dimensionnement pour un filtre avec un seul élément filtrant

Δp_c = Perte de charge du corps [bar]

Δp_e = Perte de charge de l'élément filtrant [bar]

Y = Facteur de correction Y (voir tableau correspondant), dépend du type de filtre, de la taille de l'élément filtrant, de la longueur de l'élément filtrant et du média filtrant

Q = débit (l/min)

V1 viscosité de référence de l'huile = $30 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cSt)

V2 = viscosité de fonctionnement mm^2/s (cSt)

Détermination de la perte de charge de l'élément filtrant avec une huile de viscosité différente de, $30 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cSt)

$\Delta p_e = Y : 1000 \times Q \times (V2:V1)$

$\Delta p_{\text{Tot.}} = \Delta p_c + \Delta p_e$

Formule de vérification

$\Delta p_{\text{Tot.}} \leq \Delta p_{\text{max autorisée}}$

Exemple typique de détermination de filtre

Données application:

Filtre retour sommet de réservoir

Pression Pmax = 10 bar

Débit Q = 120 l/min

Viscosité V2 = $46 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cSt)


Densité huile = $0.86 \text{ kg}/\text{dm}^3$

Finesse de filtration requise = $25 \mu\text{m}$ filtration absolue

Avec valve by-pass et raccordement G 1 1/4"

Détermination:

$\Delta p_c = 0.03 \text{ bar}$ (voir graphique ci-dessous)

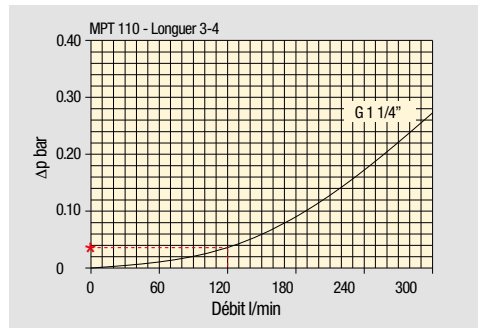

Perte de charge Δp du corps de filtre. Les courbes sont tracées en utilisant une huile minérale avec une densité de $0.86 \text{ kg}/\text{dm}^3$ conformément à ISO 3968. La Δp varie proportionnellement avec la densité.

$\Delta p_e = (2.00 : 1000) \times 120 \times (46 : 30) = 0.37 \text{ bar}$

| Élément filtrant | Filtration absolue Série H | | | | | Filtration nominale Série N | | | |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------|------|------|-------------------|
| | Type | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | P10 | P25 | M25 M60 M90 |
| Filtres | 1 | 28.20 | 24.40 | 8.67 | 8.17 | 6.88 | 4.62 | 3.96 | 1.25 |
| Retour | 2 | 17.33 | 12.50 | 6.86 | 5.70 | 4.00 | 3.05 | 2.47 | 1.10 |
| MF 100 | 3 | 10.25 | 9.00 | 3.65 | 3.33 | 2.50 | 1.63 | 1.32 | 0.96 |
| MFX 100 | 4 | 6.10 | 5.40 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 1.19 | 0.96 | 0.82 |

$\Delta p_{\text{Tot.}} = 0.03 + 0.37 = 0.4 \text{ bar}$

La détermination est correcte car la valeur totale de la perte de charge se situe dans la plage admissible des filtres retour.

Dans le cas où la perte de charge totale max. ne serait pas acceptable, il serait nécessaire de répéter la détermination en modifiant la longueur/ taille du filtre.

Aboutissement technologique de plusieurs millions d'Euros d'investissement et d'une collaboration de recherche de longue date avec des institutions scientifiques leaders en Italie, le nouveau laboratoire de Recherche et Développement dernier cri MP Filtri a été créé comme un centre technique **d'excellence et d'innovation**. Basée à Pessano con Bornago à Milan, l'infrastructure de recherches scientifiques de 1.200 m² est principalement concentrée sur les applications pratiques dans les domaines industriels. Elle a été créée pour permettre le développement d'une gamme leader de produits reconnus comme innovants, tout en améliorant la qualité et la fiabilité des produits existants et en accompagnant la création de prototypes étudiés suivant les exigences des clients. L'engagement pour l'excellence en matière de recherche scientifique de MP Filtri s'est également construit à travers un partenariat de proximité, établi avec l'école Polytechnique de Milan et les universités de Bologne, de Modena ou de Reggio Emilia.



Bien plus qu'un centre de recherche, les installations disposent de lieux de formations spécialisées, de salles de réunions adaptées ainsi que de postes d'études; tout ceci permettant aux clients de combiner une formation théorique et des travaux pratiques en utilisant des bancs de tests à la pointe de la technologie. Les personnes formées peuvent ainsi profiter de la parfaite opportunité d'un apprentissage à l'utilisation des équipements de mesure de pollution des fluides, tout en améliorant par délégation, leurs connaissances et leur expertise dans un environnement de travail effectif.



Les bancs de tests spécialement conçus pour valider les caractéristiques opérationnelles et les performances des éléments filtrants et des filtres en fonctionnement sont le cœur de ce centre de Recherche et Développement. Ces bancs de travail performants offrent des mesures d'une extrême précision dans le domaine de la pollution par particules solides des huiles sous pression. Tous ces tests sont réalisés suivant les normes internationales et reproduisent les conditions exactes de fonctionnement de la pression et du débit de n'importe quel circuit hydraulique en chambre climatisée, contrôlée et filtrée.

- 16 Bancs d'essais
- 8 Équipements de laboratoire pour l'analyse de la contamination
- 15 Normes Internationales ISO et DIN
- 29 Tests différents

Par année

- Plus de 200 demandes de tests
- Plus de 1500 composants testés
- Plus de 90 tests Multi-pass

Toutes les données, tous les détails et les mots contenus dans cette publication sont fournis aux fins d'information exclusivement.

MP Filtri se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles et aux versions des produits décrits à tout moment pour des raisons techniques et commerciales.

Les couleurs et les images des produits sont essentiellement indicatives.

Toute reproduction, partielle ou totale, du présent document est strictement interdite.

Tous droits réservés.



RÉSEAU À TRAVERS LE MONDE

SIÈGE

MP Filtri S.p.A.
Pessano con Bornago
Milano
Italy
sales@mpfiltri.com

FILIALES

ITALFILTRI LLC
Moscow
Russia
mpfiltrirussia@yahoo.com

MP Filtri Canada Inc.
Concord, Ontario
Canada
sales@mpfiltricanada.com

MP Filtri France SAS
Lyon
AURA
France
sales@mpfiltrifrance.com

MP Filtri Germany GmbH
St. Ingbert
Germany
sales@mpfiltri.de

MP Filtri India Pvt. Ltd.
Bangalore
India
sales@mpfiltri.co.in

MP Filtri (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai
P.R. China
sales@mpfiltrishanghai.com

MP Filtri U.K. Ltd.
Bourton on the Water
Gloucestershire
United Kingdom
sales@mpfiltri.co.uk

MP Filtri U.S.A. Inc.
Quakertown, PA
U.S.A.
sales@mpfiltriusa.com

PASSION TO PERFORM



mpfiltri.com